



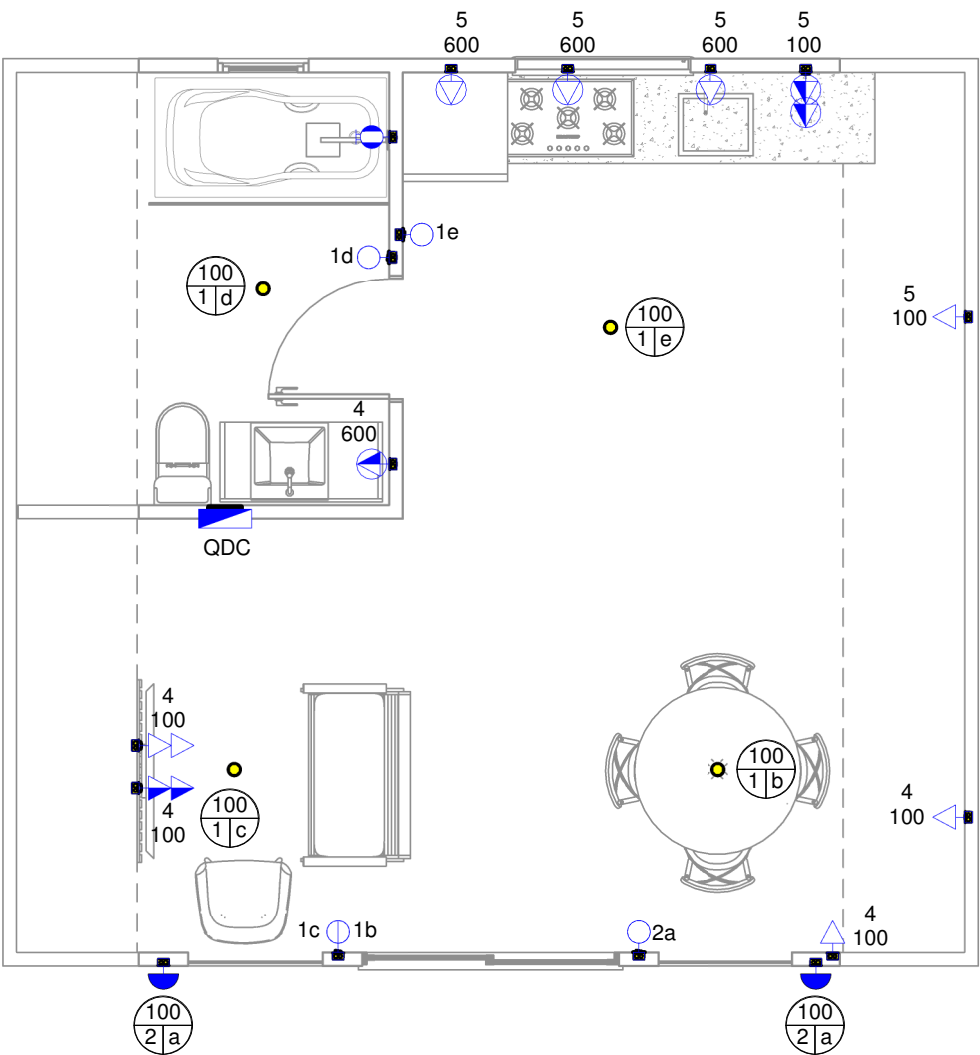

Térreo - Pontos Elétricos

1 : 50

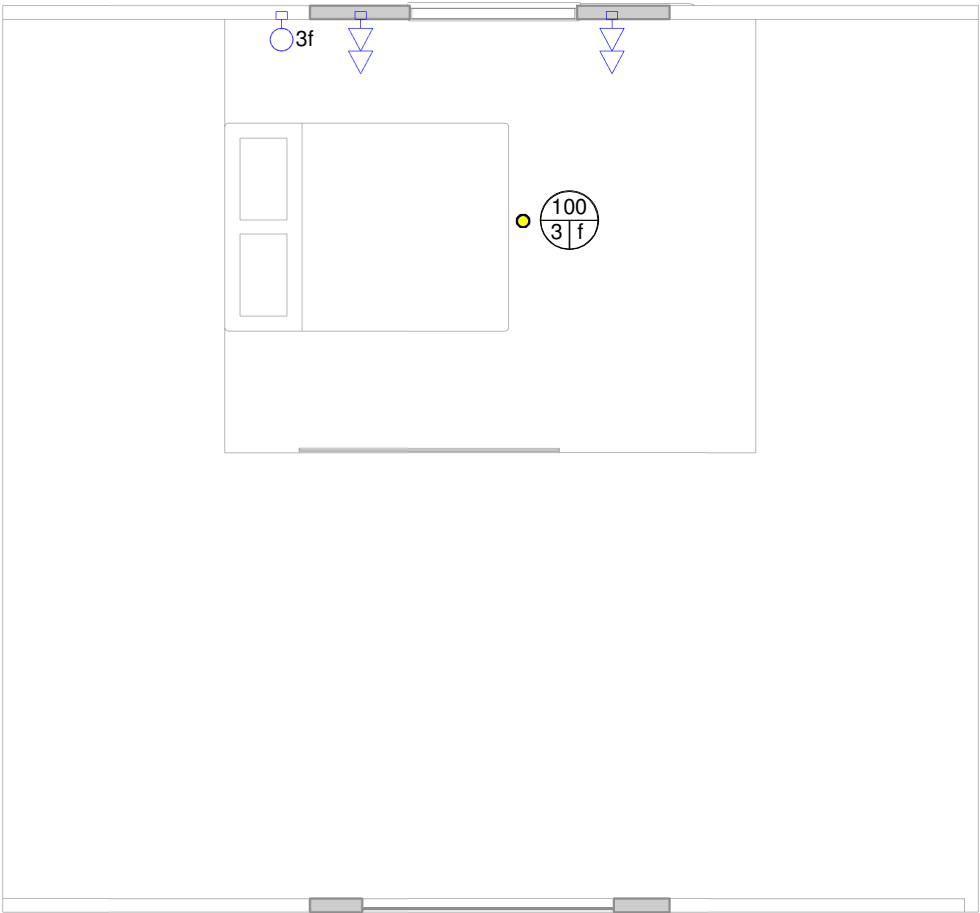

Mezanino - Pontos Elétricos

1 : 50

	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
	Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso
	Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso
	Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado
	Interruptor simples de uma seção
	Conjunto de 2 Interruptores simples
	Ponto de luz embutido no teto
	Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
	Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Legenda Planta Baixa

1 : 50

Notas Gerais

- 1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na estrutura deverão ser do tipo corrugado reforçado.
3- Os condutores de iluminação serão de #2,5mm² e chuveiro # 4mm²;
4- Condutores de retorno serão de #1,5mm².
4- Os eletrodutos serão de Ø25mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolamento em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70°C.
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
12- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
13- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
14-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO E EXECUÇÃO

LETICIA BELLINASSO FLORESTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS 241708

REVISÃO	DATA	DESENHISTA	MODIFICAÇÕES
NOTAS - COTAS EM METROS; - COTAS DE NÍVEL EM METROS; - CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL; - MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO; - ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA			
ENDEREÇO			
CIDADE		ESTADO	
DISCIPLINA Elétrico			DATA 13/05/25
PROPRIETÁRIO Rchause		ESCALA Indicada	PRANCHA 01/01
DIMENSÃO DA FOLHA A2		MATRÍCULA	

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO E EXECUÇÃO

LETICIA BELLINASSO FLORESTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS 241708

