



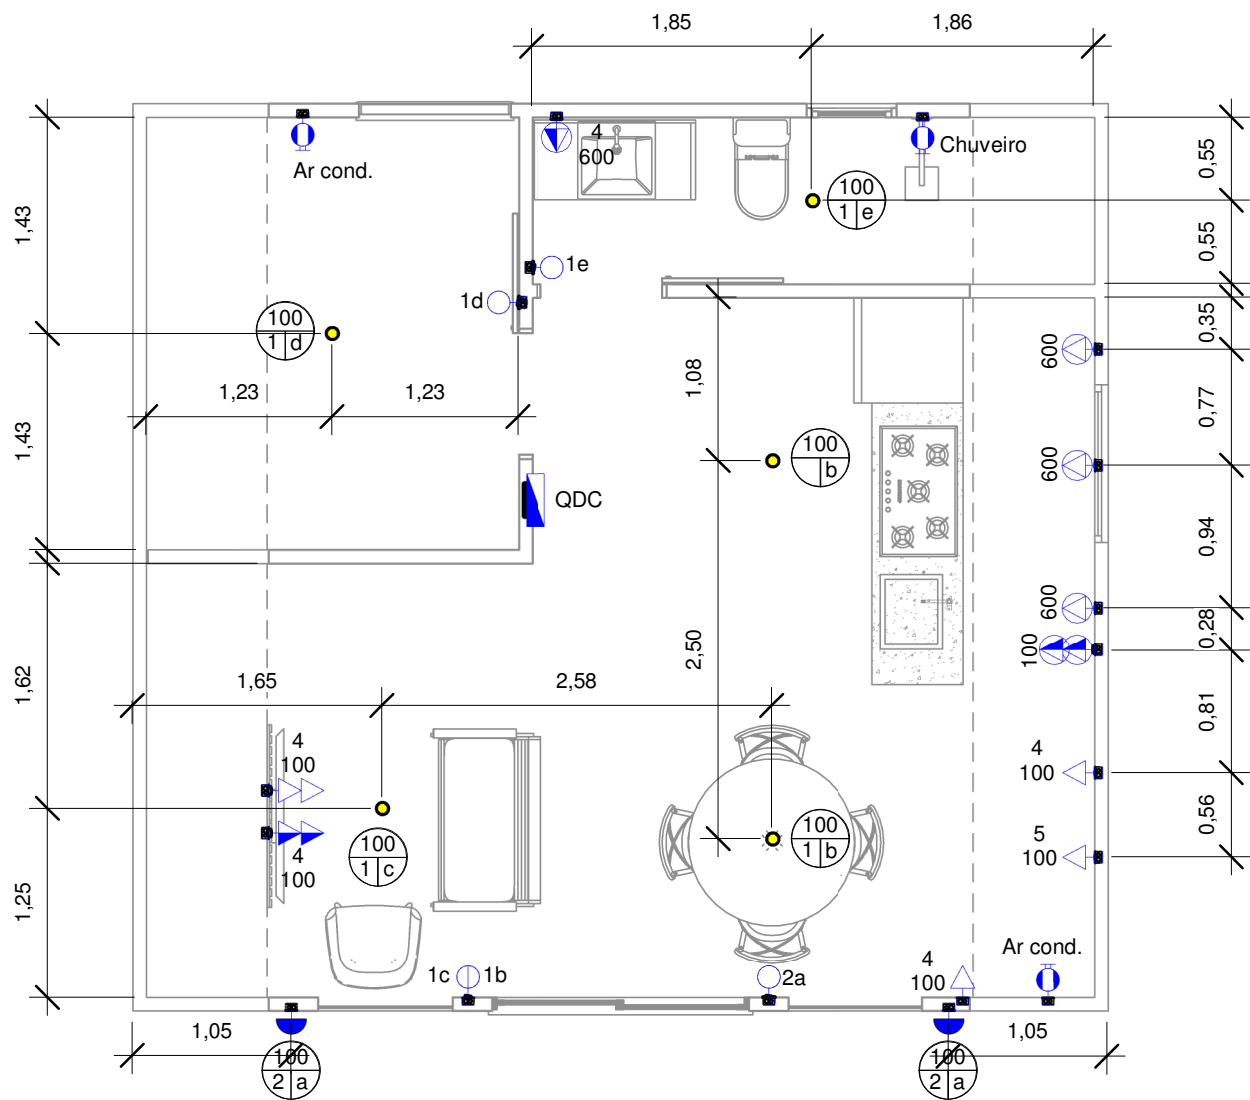

## Térreo - Pontos Elétricos

1 : 50

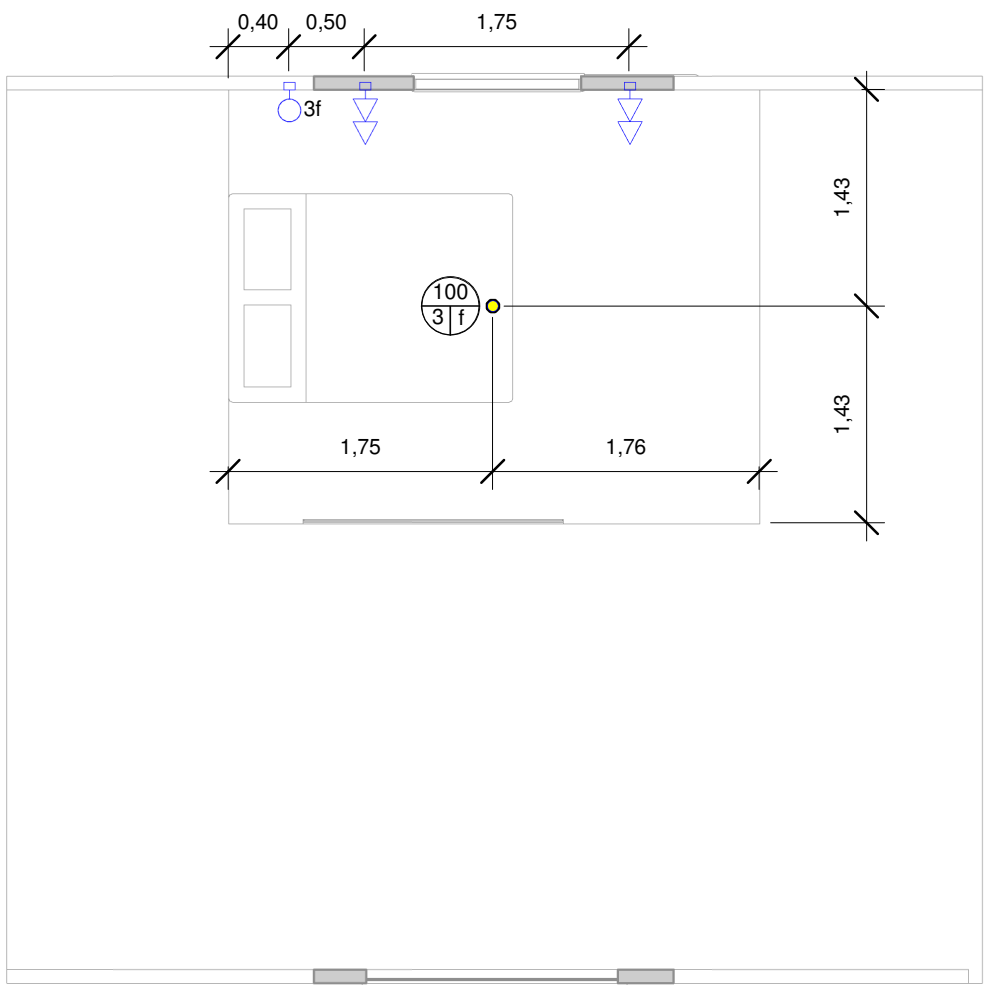

## Mezanino - Pontos Elétricos

1 : 50

### Notas Gerais

- 1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
- 2- Eletrodutos embutidos na estrutura deverão ser do tipo corrugado reforçado.
- 3- Os condutores de iluminação serão de #2,5mm² e chuveiro # 4mm²;
- 4- Condutores de retorno serão de #1,5mm².
- 4- Os eletrodutos serão de Ø25mm.
- 5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolamento em EPR, temperatura 90°C.
- 6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70°C.
- 7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
- 8- O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
- 9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
- 10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
- 11- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
- 12- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
- 13- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
- 14- Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso                         |
|  | Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso                        |
|  | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso                         |
|  | Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso                         |
|  | Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso                        |
|  | Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso                         |
|  | Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado |
|  | Interruptor simples de uma seção                               |
|  | Conjunto de 2 Interruptores simples                            |
|  | Ponto de luz embutido no teto                                  |
|  | Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado                 |
|  | Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado    |

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO E EXECUÇÃO

LETICIA BELLINASSO FLORESTA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/RS 241708

| REVISÃO                                                                                                                                                                                                                     | DATA | DESENHISTA       | MODIFICAÇÕES              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                           |
| <b>NOTAS</b><br>- COTAS EM METROS;<br>- COTAS DE NÍVEL EM METROS;<br>- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;<br>- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;<br>- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA |      |                  |                           |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                           |
| <b>CIDADE</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                  | <b>ESTADO</b>             |
| <b>DISCIPLINA</b><br>Elétrico                                                                                                                                                                                               |      |                  | <b>DATA</b><br>28/11/25   |
| <b>PROPRIETÁRIO</b><br>Rchause                                                                                                                                                                                              |      |                  | <b>ESCALA</b><br>Indicada |
| <b>DIMENSÃO DA FOLHA</b><br>A2                                                                                                                                                                                              |      | <b>MATRÍCULA</b> | <b>PRANCHA</b><br>01/01   |

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO E EXECUÇÃO

LETICIA BELLINASSO FLORESTA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/RS 241708

